


LEGENDA

- EXTRAVASOR PROJETADO
- REDE COLETORA A DESATIVAR
- COLETOR EXISTENTE
- COLETOR EXECUTADO
- COLETOR PROJETADO
- REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
- GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- REDE TELEFÔNICA
- REDE ELÉTRICA
- LINHA DE RECALQUE PROJETADA
- DUTO PETROBRAS
- POÇO DE VISITA PROJETADO
- POÇO DE VISITA EXISTENTE
- TUBO DE QUEDA
- FAIXA DE DESAPROPRIAÇÃO
- GUIA EXISTENTE
- CERCA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO
- BUEIRO
- POSTE
- SEMAFORO

PERFIL

- COLETOR PROJETADO
- GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETADA
- GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES
- TUBULAÇÃO DE AGUA
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO DE GAS
- DUTO PETROBRAS
- DUTO TELEFÔNICO/DUTO ELÉTRICO
- DUTO DSV

NA = NÍVEL DE ÁGUA MÁXIMA DO CORREDO
NF = NÍVEL DE FUNDO DO CORREDO

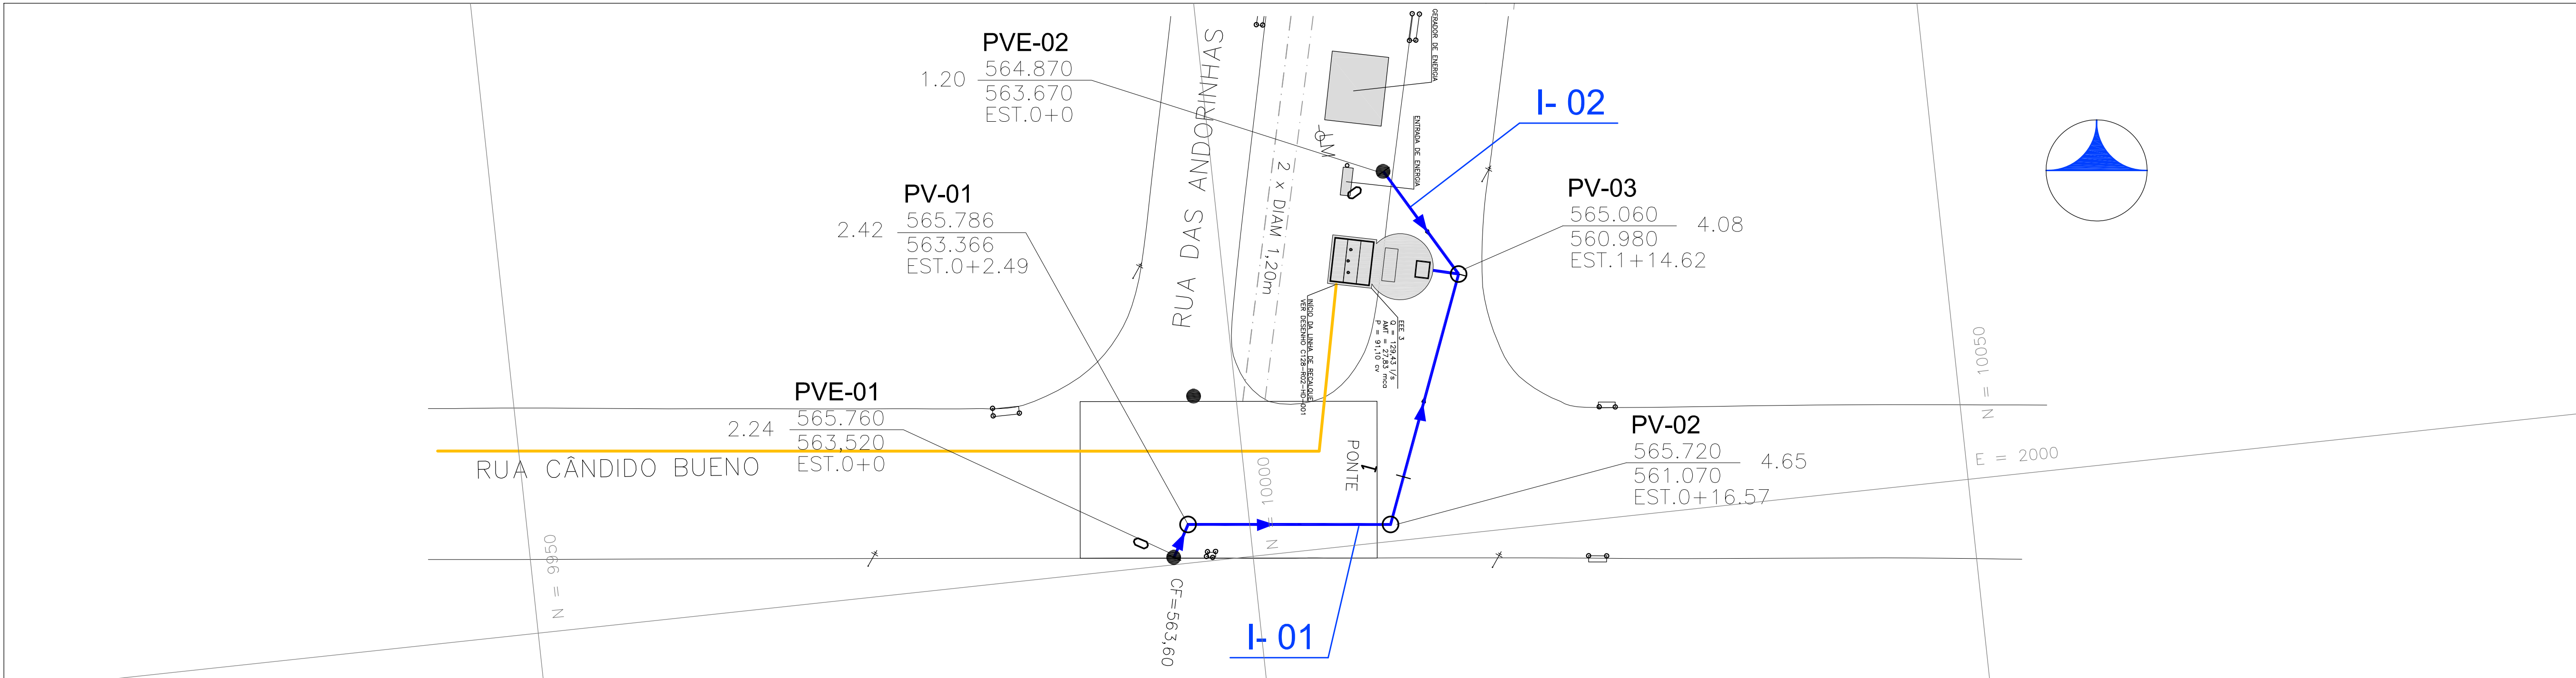

INTERLIG I- 01

INTERLIG I- 02



NOTA:

"OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS, INDEPENDENTEMENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS"

"AS COTAS DOS PV'S EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADOS QUANDO DA EXECUÇÃO DA OBRA."

COMPRIMENTO (m.)		2.49	14.08	18.05		8.85	
DÍAMETRO / MATERIAL / DECLIVIDADE (mm.)		ø400/PEAD/0,0620	ø400/PEAD/0,1631	ø400/PEAD/0,0449		ø200/PEAD/0,385	
PROFUNDIDADE DO COLETOR (m.)		2.24	2.42	4.65		4.08	
COTA DA GERATRIZ INFERIOR (m.)		563.520	563.366	561.070		560.980	
COTA DO TERRENO (m.)		565.760	565.786	565.060		565.060	
ESTAQUEAMENTO (20.00m.)		0	0+2.49	1		0	
VAZÃO INICIAL E FINAL (L/s.)		49.09/49.09	49.09/80.34	80.34/129.43		0+8.85	
MÉTODO CONSTRUTIVO		ABERTURA DE VALA	MÉTODO NÃO DESTRUTIVO			ABERTURA DE VALA	
EMBAS. / ESCORAM. / ESGOTAM.		LASTRO/LAJE E BERÇO/METÁLICO-MADEIRA/PONTEIRA FILTRANTE				METÁLICO - MADEIRA	
PAVIMENTAÇÃO		ASFALTO	ASFALTO			ASFALTO	

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	P.M.J. VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR: HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda.	Prefeitura do Município de Jaguariúna REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA PROJETO HIDRÁULICO DAS INTERLIGAÇÕES I-01 E I-02 PLANTA E PERFIL	Nº REV. 0 FL. 1/1 Nº CONTRATADA C128-PE-R05-HD-101 ESCALA H=1:500 V=1:100
										ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO.	DES.: REBECA PROJ.: EVS/NMSC APROVADO POR: JOSE EDUARDO F. LEITE ASS.: CREA:0600851886	11/09 11/09 11/09	

C128-R05