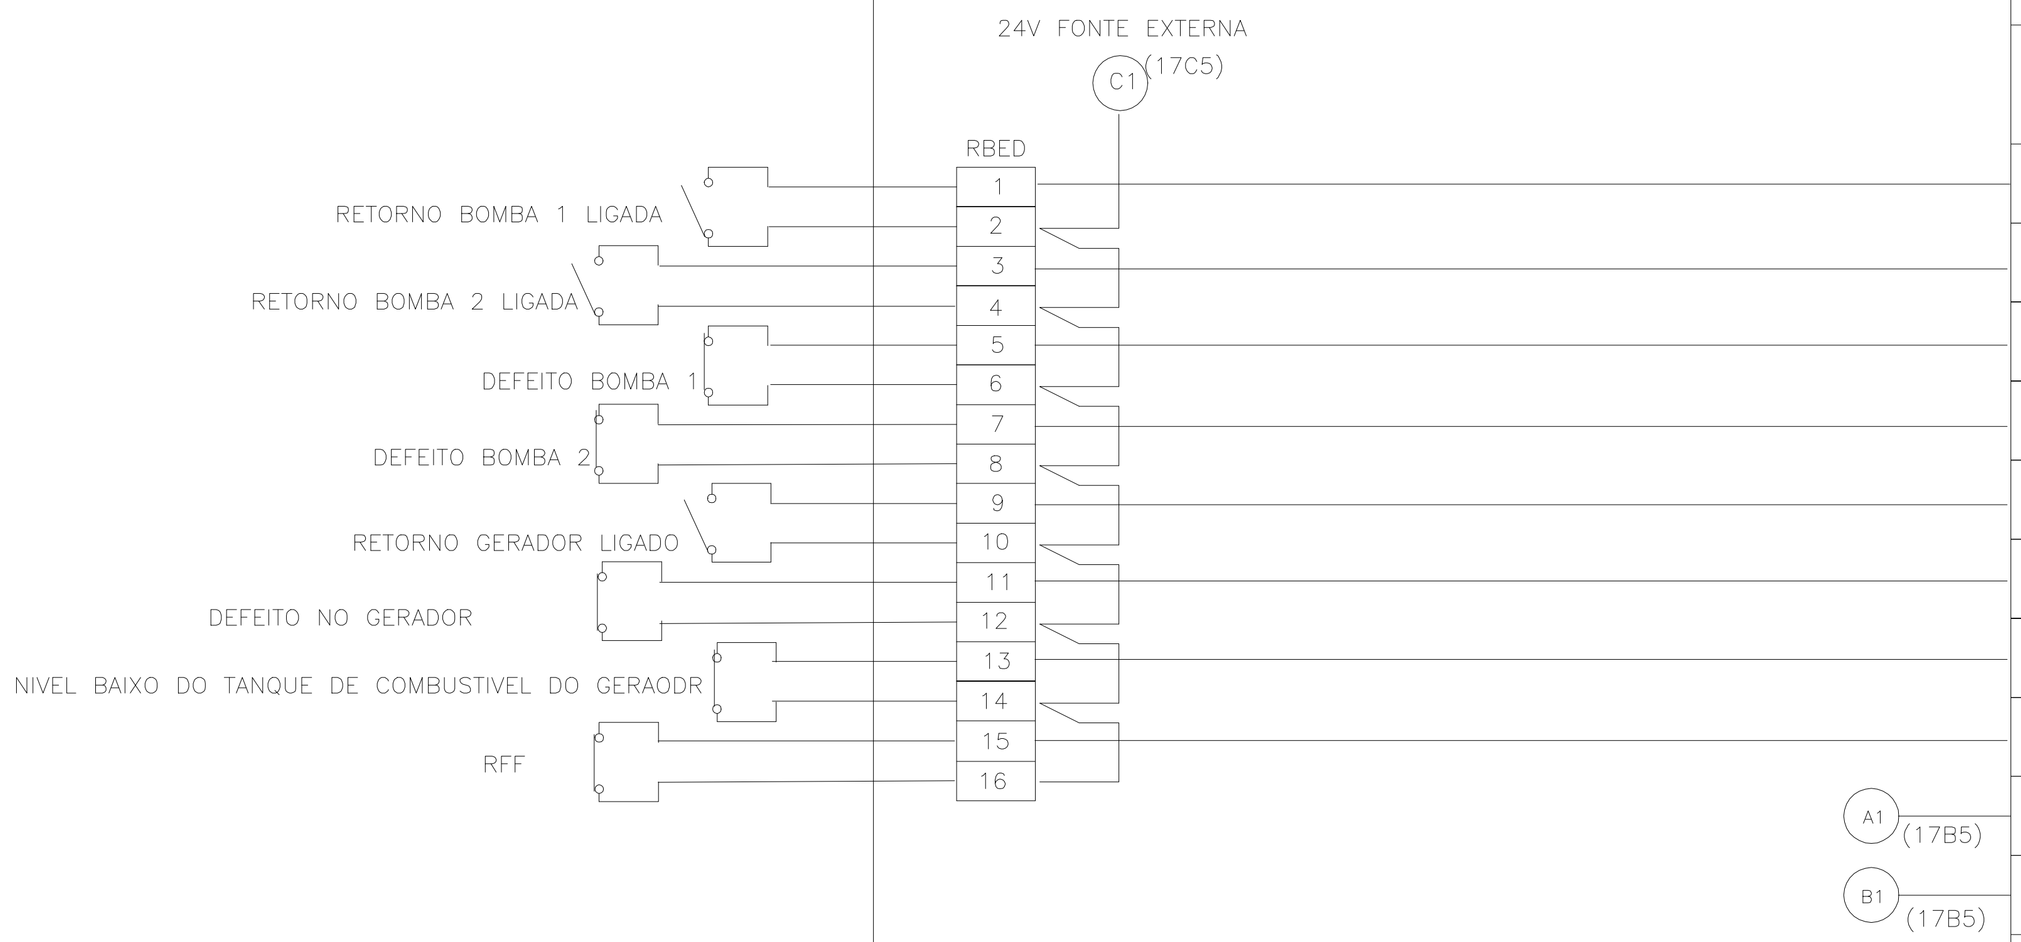

CPU XXXX		
RACK "1" – SLOT "3"		
ENTRADAS DIGITAIS 24 Vdc		
100	E0	RETORNO BOMBA 1 LIGADA
101	E1	RETORNO BOMBA 2 LIGADA
102	E2	DEFEITO BOMBA 1
103	E3	DEFEITO BOMBA 2
104	E4	RETORNO GERADOR LIGADO
105	E5	DEFEITO NO GERADOR
106	E6	NIVEL BAIXO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
107	E7	RFF
2	24Vdc	
1	0Vdc	

RACK'S PLC

1 2 3 4 5 6 7 8

N°.	REVISAO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE	08/05/07	CAIO	ALMEIDA	MARCEL

NOTAS

DESENHOS DE REFERENCIA

PMJ

VISTO E ACEITO
ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDICOES VIGENTES NO CONTRATO

ANALISADO | DATA
ACEITO | DATA
VISTO | DATA

engenharia de meio ambiente ltda
CREA 5061916
www.engenharia.com.br
Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, 4701 - CAMPINAS SEP 13023-400 FONE: (19)3202-0244

JONFRA automação
CREA N°: 5061916525/D
RESP. TÉC. : ENG: ALEXANDRE MELO

DESENHISTA	CAIO	DATA 05/07
PROJETISTA	ALMEIDA	DATA 05/07
VERIFICADOR	MARCEL	DATA 05/07

Prefeitura do Município de Jaguariúna

PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ESGOTO

TITULO:
TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO
IMPLANTAÇÃO GERAL DA E.E.E. 1
Q.AUTOMAÇÃO – ENTRADAS DIGITAIS

ESCALA	No.	FOLHA	PROTOCOLO / REQUERENTE	REVISAO
s/esc.		006		00