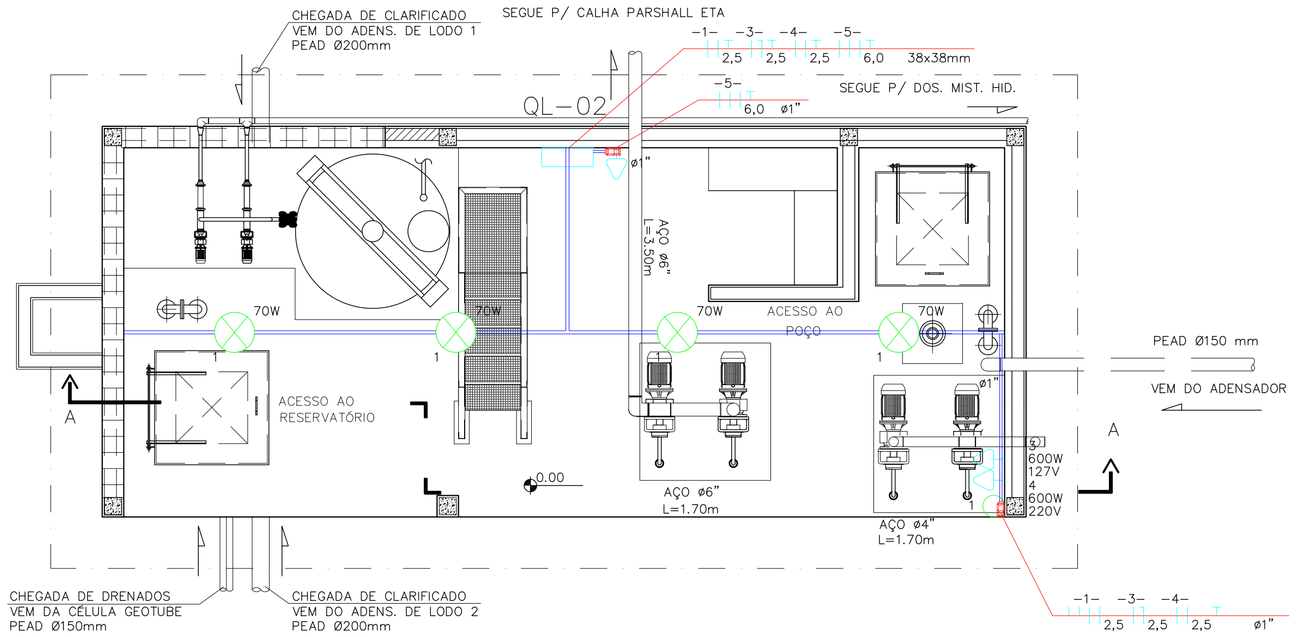

PLANTA BAIXA
esc 1/50

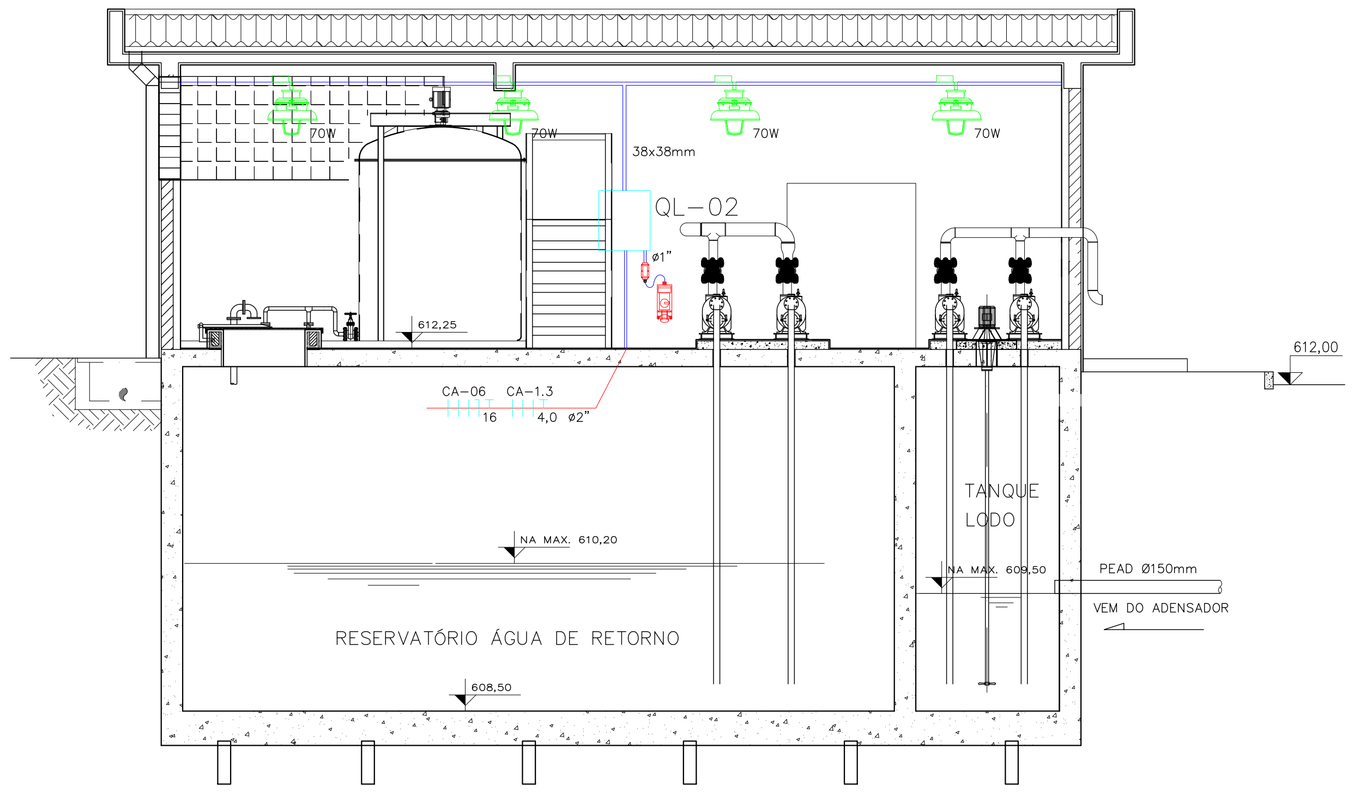

CORTE A-A
esc 1/50

SIMBOLOGIA

- POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA;
- CAIXA DE PASSAGEM 1000x1000mm;
- CAIXA DE PASSAGEM 800x800mm;
- CAIXA DE PASSAGEM 600x600mm;
- CAIXA DE PASSAGEM 400x400mm;
- CPFCI-01 / TIPOS 5 – NUMERAÇÃO E TAMANHO DAS CAIXAS DE PASSAGEM;
- 02 – NUMERAÇÃO CORTE DOS DUTOS;
- øTUB." / TIPO MAT. N°CIRC. – IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO E Ø DA TUBULAÇÃO;
- CONDULETE TIPO "T";
- CONDULETE TIPO "LB";
- CONDULETE TIPO "LL" OU "LR";
- CONDULETE TIPO "X";
- SUBIDA DE ELETRODUTO;
- DESCIDA DE ELETRODUTO;
- PASSAGEM DE ELETRODUTO;
- ELETRODUTO EMBUTIDO;
- ELETRODUTO APARENTE;
- DUTO CORRUGADO DE COMUNICAÇÃO;
- DUTO CORRUGADO DE COMANDO;
- DUTO CORRUGADO DE INSTRUMENTAÇÃO;
- DUTO CORRUGADO DE ENERGIA;
- DUTO CORRUGADO DE ALARME;
- DUTO CORRUGADO DE ILUMINAÇÃO;
- LEITO SERVIÇO PESADO;
- ELETROCALHA SERVIÇO PESADO;
- -C- – LUMINÁRIA EMERGÊNCIA;
- TIPO N°CIRC. / POT.(W) – PONTO DE LUZ NO TETO;
- TIPO N°CIRC. / POT.(W) – PONTO DE LUZ NO TETO;
- TOMADA 2P+T, 110/220Vac, 10A (BAIXA = 0,3M);
- TOMADA 2P+T, 110/220Vac, 10A (MÉDIA = 1,1M);
- TOMADA 2P+T, 110/220Vac, 10A (ALTA = 2M);
- TOMADA P/ TELEFONE (BAIXA = 0,3M);
- TOMADA P/ TELEFONE (MÉDIA = 1,1M);
- a b c – INTERRUPTORES;

1 – AS EMENDAS DOS CONDUTORES DEVEM SER SOLDADAS E ISOLADAS COM FITA ISOLANTE E FITA ALTA FUSÃO DE BOA QUALIDADE;
2 – NÃO É PERMITIDA EMENDAS DE CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS OU DUTOS CORRUGADOS;
3 – AS CORES DOS CABOS UNIPOLARES DEVEM SER:
PRETO – BAIXA/MÉDIA TENSÃO (FASE) / AZUL – NEUTRO / VERDE – TERRA;
4 – AS CORES DOS CABOS MULTIPOLARES DEVEM SER:
CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE VIAS DO CABO;
5 – OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS CONFORME LISTA "JaguariunaExEtaEle020Lista05InterligacaoR02";
6 – AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS SEGUINDO A NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;
7 – OS CÁLCULOS PARA DEFINIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PODEM SER VERIFICADOS NO MEMORIAL "JaguariunaExEtaEle010Memo02CalculosR02";
..
..

NOTAS

DESENHOS DE REFERENCIA

N°.	REVISÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
02	REVISÃO GERAL	OUT/18	J.G.	F.M.Z.	F.M.Z.
01	ADEQUAÇÃO A TODO O PROJETO, CONFORME SOLICITADO	SET/08	R.G.	A.A.	A.A.
00	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE	SET/08	R.G.	A.A.	A.A.

VISTO E ACEITO
ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDICOES VIGENTES NO CONTRATO

ANALISADO	DATA	
ACEITO	DATA	
VISTO	DATA	

CREA N° 5061121848
Resp. Téc.:Eng° Fábio M. Zanarotti
ART.

DESENHISTA	DATA	
J.G.		OUT/18
PROJETISTA	DATA	
F.M.Z.		OUT/18
VERIFICADOR	DATA	
F.M.Z.		OUT/18

EMA ENGENHARIA AMBIENTAL®
CREA N° 0337930 – SP
emaeng@emaeng.com.br
Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, n°91 – CAMPINAS, SP CEP 13023-600
Fone/Fax: (19) 3252-2244
www.emaeng.com.br

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TITULO:
PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PLANTAS DE DISTRIBUIÇÃO
CASA POLÍMERO – ILUMINAÇÃO

ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	N° CONTRATO	REVISÃO
1: 50	–	A-1	090	17	–	02

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É PROIBA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.

NOME DO ARQUIVO: JaguariunaExEtaEle09Plantas17EeLodoReterCePolimeroR02