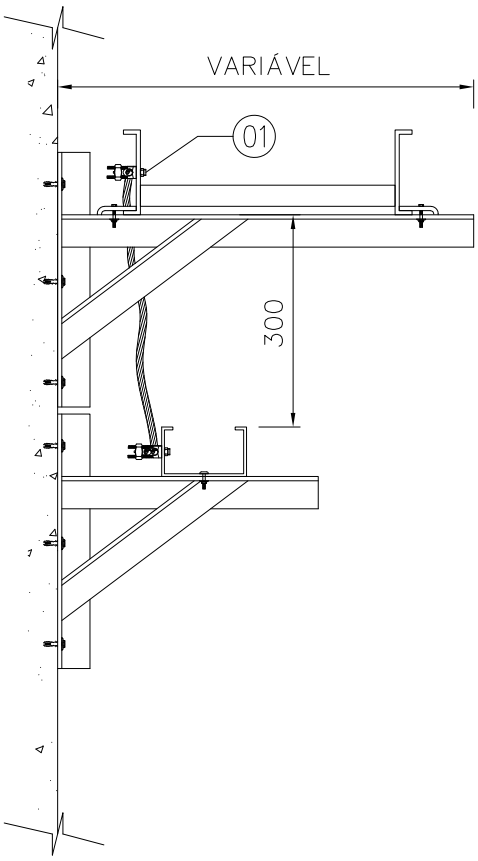

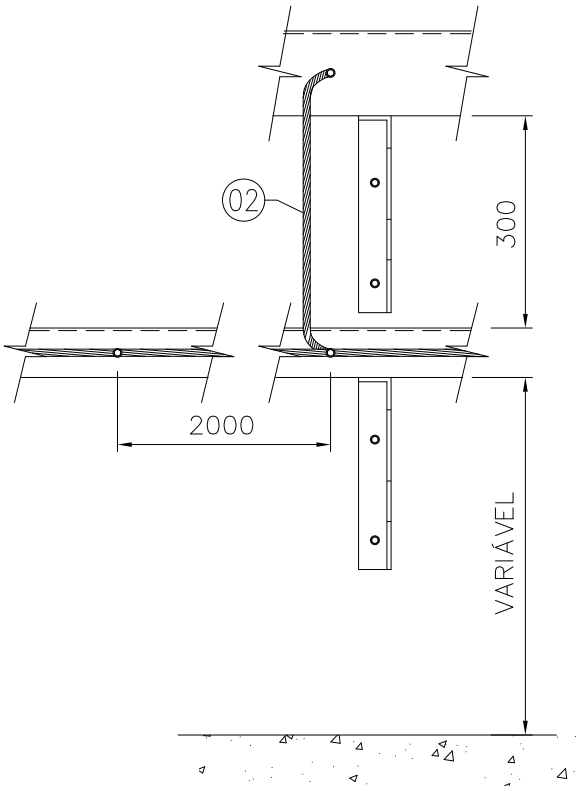

OBS_1: PARA DETALHES DE SUPORTAÇÃO DAS ELETROCALHAS E LEITOS, VER DET. ESPECÍFICO;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID.
01	CONECTOR POR APERTO MECÂNICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO C/ RABICHO P/	*	Pç
	ATÉ 2 CABOS DE 16mm^2;		
02	CABO DE COBRE NÚ TEMPERA MEIO DURA #16mm^2;	*	Mtrs
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–

* = VER QTDE NO PROJETO ELÉTRICO DA ÁREA EM QUESTÃO.

** = DEFINIR APÓS VERIFICAR A BITOLA DO CABO EM QUESTÃO NO PROJETO ELÉTRICO.

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E CONDIÇÕES VIGENTES NO CONTRATO

ANALISADO	DATA	DESENHISTA J.G.	DATA OUT/18
ACEITO	DATA	PROJETISTA F.M.Z.	DATA OUT/18
VISTO	DATA	VERIFICADOR F.M.Z.	DATA OUT/18

EMA ENGENHARIA AMBIENTAL®
CREA Nº 0337930 – SP
emaeng@emaeng.com.br
Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, nº91 – CAMPINAS, SP CEP 13023-600
Fone/Fax: (19) 3252-2244
www.emaeng.com.br

CREA Nº 5061121848
Resp. Téc.: Engº Fábio M. Zanarotti

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TITULO:

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO

DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO ATERRAMENTO ELETROCALHAS / LEITOS

ESCALA	No. CLIENTE	TIPO	SEQ	FOLHA	Nº CONTRATO	REVISÃO
S/E	–	A–4	100	12	–	02

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES, PODENDO SER UTILIZADO SOMENTE DE ACORDO COM OS LIMITES CONTRATUAIS. PORTANTO É VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE SEUS AUTORES.

NOME DO ARQUIVO: Det_012_Aterramento_Eletrocalhas_Leitos.Dwg