



Pedido: Aquisição de Suplementos e Dietas

Solicitante: Secretaria da Saúde

Modalidade: Sistema de Registro de Preços (12 Meses)

Avaliação Técnica de Amostra de Dieta

No dia 17 de Julho de 2020, recebi a lata do produto Megamix Advanced da empresa Eremix, e analisei a sua conformidade com o descritivo dos itens 18 e 19 do pregão eletrônico nº 026/2020.

Quanto a amostra informo que:

Foi entregue uma lata de 400g que está em desacordo com o descritivo, o qual solicita latas de 370 gramas.

Além disso, foi verificado a sua diluição em preparações mornas, frias e em temperatura ambiente, para todas foi considerada a proporção indicada no rótulo.

Como resultado encontramos uma perfeita diluição **apenas no líquido morno**, enquanto nos líquidos frios e em temperatura ambiente houve formação de grumos (conforme foto em anexo).

Reforço que este produto é utilizado no município para pacientes oncológicos, geriátricos, sarcopênicos e inapetentes.


Para melhor adesão no tratamento indicamos a utilização diretamente nas preparações de costume dos pacientes, por isso a exigência da opção sem sabor, e também a necessidade de uma perfeita diluição em qualquer tipo de preparação e temperatura.

Sendo assim, considerando todos os pontos anteriores informo que a amostra foi **reprovada tecnicamente**.

Alessandra Pegorari
Nutricionista
Secretaria de Saúde
Jaguariúna - SP

Jaguariúna, 21 de julho de 2020.

Maria do Carmo Oliveira Pelisão
Secretária de Saúde
Jaguariúna - SP

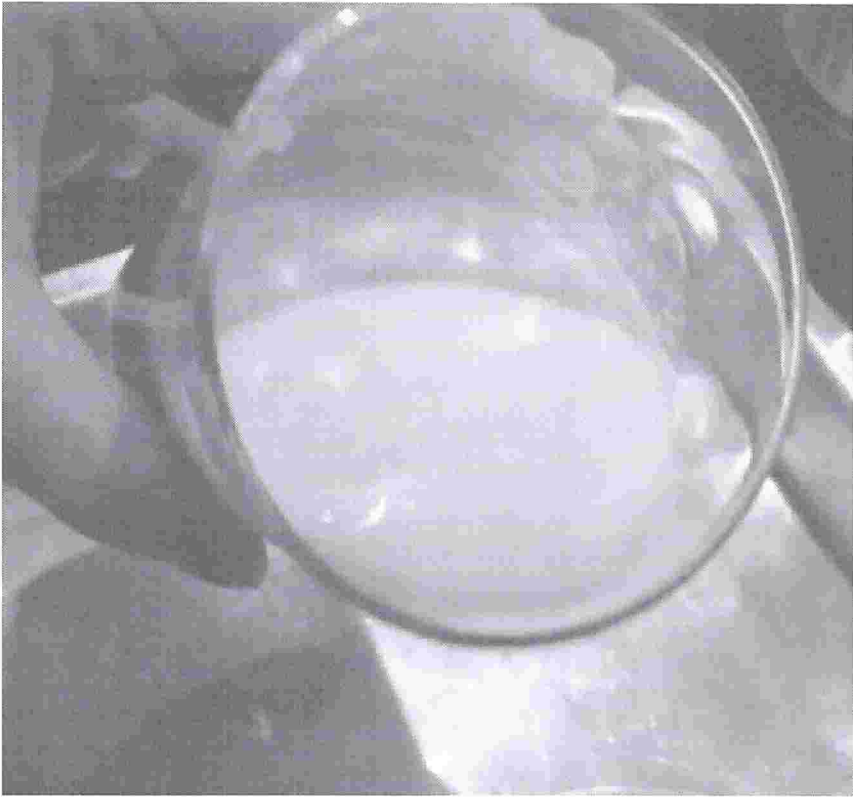

[Handwritten signature]