

SIMBOLÓGIA	
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE, TIPO: 4 PÉTALAS; INSTALAÇÃO: EM POSTE TUBULAR METÁLICO; ALTURA: 12 METROS
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE, TIPO: 2 PÉTALAS; INSTALAÇÃO: EM POSTE TUBULAR METÁLICO; ALTURA: 12 METROS
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE, TIPO: 1 BRAÇO METÁLICO; COMP: 3 - 5 METROS; INSTALAÇÃO: EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; ALTURA: 7,5 A 8,5 METROS
	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE, TIPO: 2 BRAÇOS METÁLICOS; COMP: 3 - 5 METROS; INSTALAÇÃO: EM POSTE DE CONCRETO OU MADEIRA; ALTURA: 7,5 A 8,5 METROS
	INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS / LÂMPADAS EXISTENTES EM CADA POSTE, A REMOVER
	INDICAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED A INSTALAR EXISTENTES EM CADA POSTE


ESPECIFICAÇÕES LUMINÁRIAS LED IP			
L1		L2	
TECNOLOGIA:	LED SMD - IP	TECNOLOGIA:	LED SMD - IP
FLUXO LUMINOSO:	≥ 7.800lm (+/- 10%)	FLUXO LUMINOSO:	≥ 10.400lm (+/- 10%)
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:	≥ 130lm/W (+/- 10%)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:	≥ 130lm/W (+/- 10%)
POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:	60W	POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:	80W
FREQUÊNCIA:	60Hz	FREQUÊNCIA:	60Hz
TENSÃO NOMINAL:	120 - 240VCA	TENSÃO NOMINAL:	120 - 240VCA
FATOR DE POTÊNCIA:	≥ 0,92 THD<20%	FATOR DE POTÊNCIA:	≥ 0,92 THD<20%
FAIXA DE TEMPERATURA:	-10°C A 40°C	FAIXA DE TEMPERATURA:	-10°C A 40°C
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR:	≥ 70%	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR:	≥ 70%
TEMPERATURA DE COR:	4.000K	TEMPERATURA DE COR:	4.000K
VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL:	60.000 HORAS	VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL:	60.000 HORAS
ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:	IP66	ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:	IP66
RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS	IK08	RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS	IK08
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:	10KV	PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:	10KV
COMPARTIMENTO INDIVIDUAL PI DRIVE:	SIM	COMPARTIMENTO INDIVIDUAL PI DRIVE:	SIM
POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN:	+8° -3°	POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN:	+8° -3°
FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP	48,3 A 60,3mm	FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP	48,3 A 60,3mm
PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA:	5 ANOS	PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA:	5 ANOS
L3		L4	
TECNOLOGIA:	LED SMD - IP	TECNOLOGIA:	LED SMD - IP
FLUXO LUMINOSO:	≥ 14.000lm (+/- 10%)	FLUXO LUMINOSO:	≥ 19.500lm (+/- 10%)
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:	≥ 140lm/W (+/- 10%)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:	≥ 130lm/W (+/- 10%)
POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:	100W	POTÊNCIA MÁXIMA DE REFERÊNCIA:	150W
FREQUÊNCIA:	60Hz	FREQUÊNCIA:	60Hz
TENSÃO NOMINAL:	120 - 240VCA	TENSÃO NOMINAL:	120 - 240VCA
FATOR DE POTÊNCIA:	≥ 0,92 THD<20%	FATOR DE POTÊNCIA:	≥ 0,92 THD<20%
FAIXA DE TEMPERATURA:	-10°C A 40°C	FAIXA DE TEMPERATURA:	-10°C A 40°C
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR:	≥ 70%	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR:	≥ 70%
TEMPERATURA DE COR:	4.000K	TEMPERATURA DE COR:	4.000K
VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL:	60.000 HORAS	VIDA ÚTIL MÍNIMA EM 70% DO FL:	60.000 HORAS
ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:	IP66	ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA:	IP66
RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS	IK08	RESISTÊNCIA A CHOQUES MECÂNICOS	IK08
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:	10KV	PROTEÇÃO CONTRA SURTOS:	10KV
COMPARTIMENTO INDIVIDUAL PI DRIVE:	SIM	COMPARTIMENTO INDIVIDUAL PI DRIVE:	SIM
POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN:	+8° -3°	POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO MIN:	+8° -3°
FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP	48,3 A 60,3mm	FAIXA ATENDIDA DE DIÂMETRO DE BRAÇO IP	48,3 A 60,3mm
PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA:	5 ANOS	PERÍODO MÍNIMO DE GARANTIA:	5 ANOS

PENA	COR	ESP.
1	1	0,18
2	7	0,20
3	3	0,20
4	7	0,18
5	5	0,18
6	7	0,20
7	7	0,20
8	8	0,20
9	8	0,18
10	10	0,18
11	12	0,20
12	12	0,20
13	19	0,18
14	29	0,20
15	52	0,18
16	94	0,20
17	108	0,18
18	160	0,20
19	170	0,18
20	240	0,18
21	253	0,18

- Vetado Uso de Luminárias com Tecnologia COB (Chip On Board);
- As Luminárias deverão ser fornecidas e condicionadas em embalagens individuais e coletivas adequadas que possibilitem o transporte e o armazenamento seguro;
- Todas as luminárias deverão possuir selo PROCEL/INMETRO e respeitar a Portaria n° 20, de 15 de fevereiro de 2017 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. No caso de um material proposto perder a certificação entre a proposta técnica e efetiva emissão para faturamento o mesmo deverá ser substituído mediante o conhecimento e a aprovação prévia do Município de Jaguariúna
- Deverão ser apresentados pelo fornecedor todos os catálogos das luminárias, bem como os ensaios de fluxo luminoso e dados elétricos. Todos os ensaios entregues só devem ser realizados em Laboratório Acreditado INMETRO.
- O parâmetro primordial a ser observado para a aquisição das luminárias é o Fluxo Luminoso, para garantir assim os resultados previstos nos cálculos e simulações luminotécnicas. As potências (W) são indicadas como referência, podendo existir variações entre diferentes fornecedores.
- O fornecedor das luminárias LED deverá disponibilizar o arquivo eletrônico IES para cada modelo, compatível com os Softwares DIALUX e RELUX.

FORMATO A1
EXTERNO: 841 x 594 mm.

Obs:			
SECRETARIA	DEPARTAMENTO		
OBRAS E SERVIÇOS	DEP. TÉCNICO E DE ACESSORIA		
ESCALA	DATA	VISTO	DESENHO
1:1500	28/12/2020	-	029-20-ELE-PMJ-201-PJ-R0
FOLHA/TOTAL			09/09

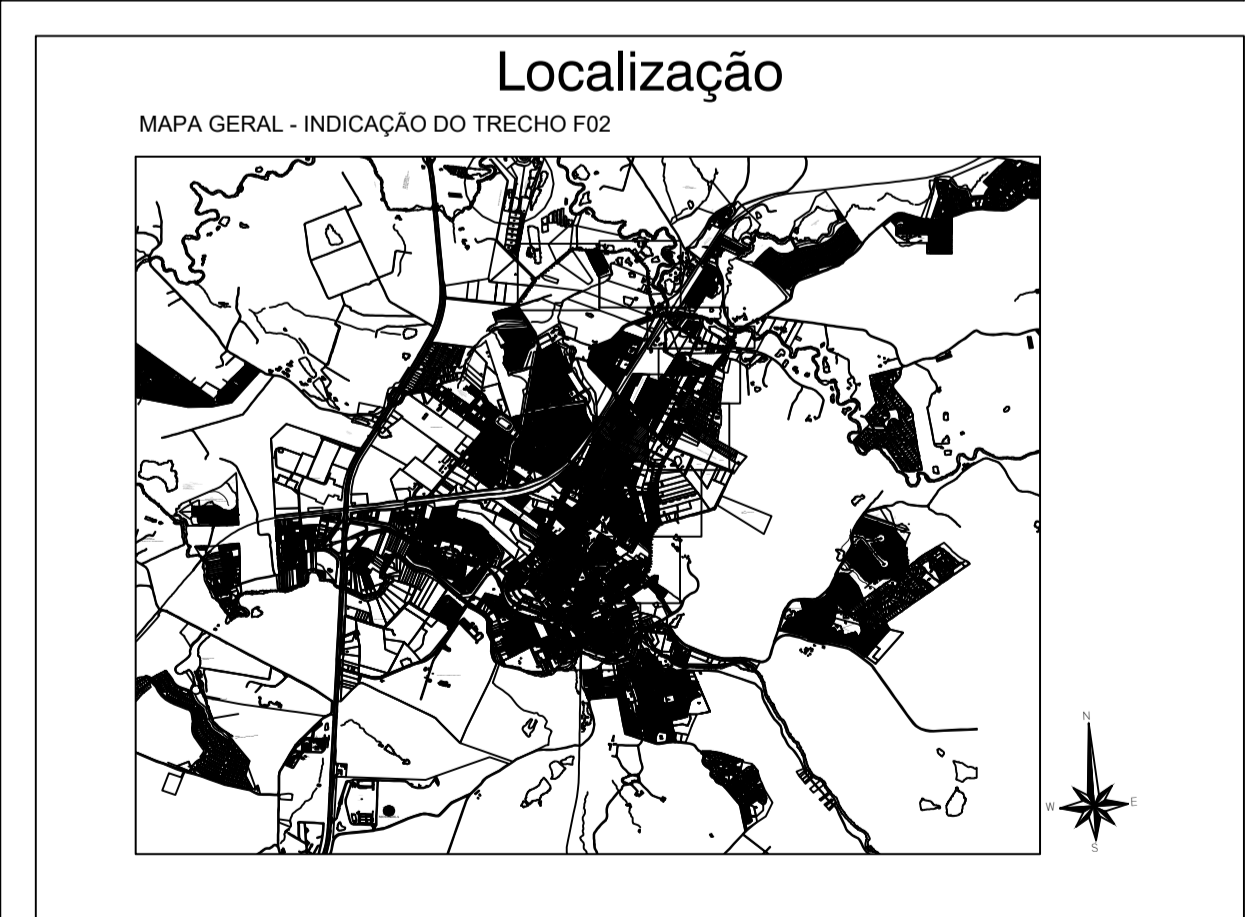

Prefeitura do Município de Jaguariúna
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (011) 3887-0700-Fax: (011) 3887-2856

ASSUNTO: **PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE**

LOCAL/REF.: **Pacifico Moneda, Maranhão, Parque dos Lagos e Região Central**

ARQUIVO: ARQUIVO